



Technische daten

Fluke 5627A-9-J Industrial RTD Probe

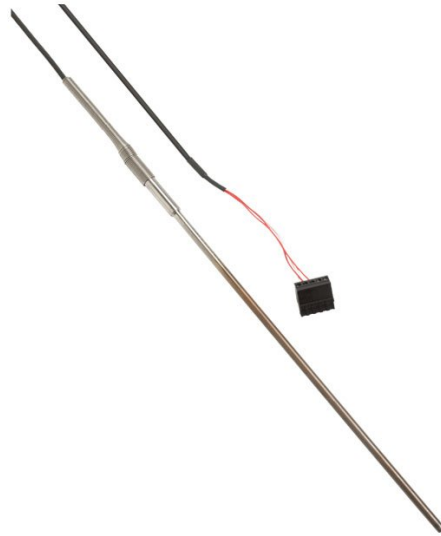

Modelle

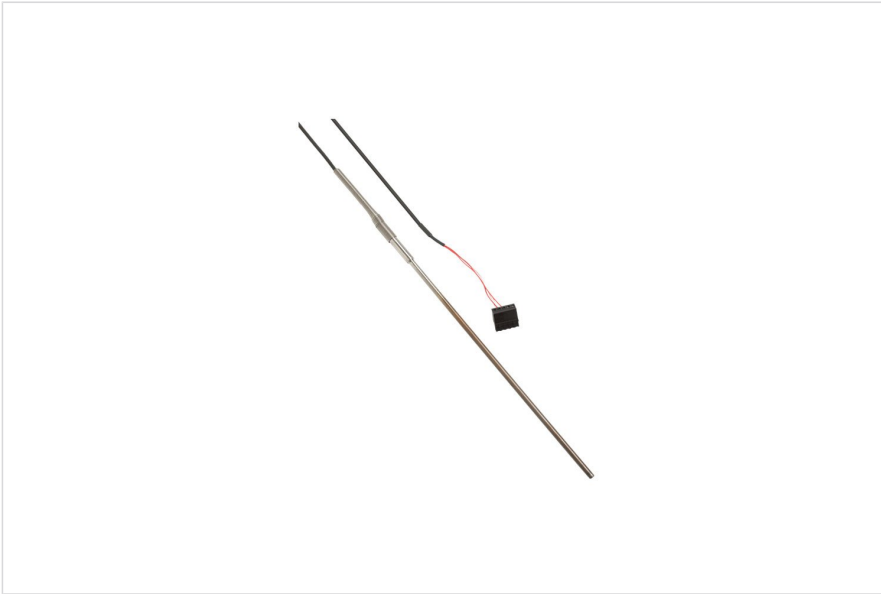

Fluke 5627A-9-J

Industrial RTD Probe

Secondary PRT, 229 mm x 4.7 mm (9 x 3/16 in), -200 °C to 300 °C

J suffix = banana plug termination

Fluke. Damit Ihre Welt intakt bleibt.

Fluke Austria GmbH

Liebermannstraße F01
2345 Brunn am Gebirge
Telefon: +43 (0) 1 928 9503
E-Mail: roc.austria@fluke.nl
www.fluke.at

©2021 Fluke Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Anderungen vorbehalten
12/2021

Technischer Beratung:

Beratung zu Produkteigenschaften, Spezifikationen,
Messgeräte und Anwendungsfragen
Tel.: +49 (0) 7684 8 00 95 45
E-Mail: techsupport.dach@fluke.com

**Dieses Dokument darf nicht ohne die schriftliche
Genehmigung der Fluke Corporation geändert
werden.**